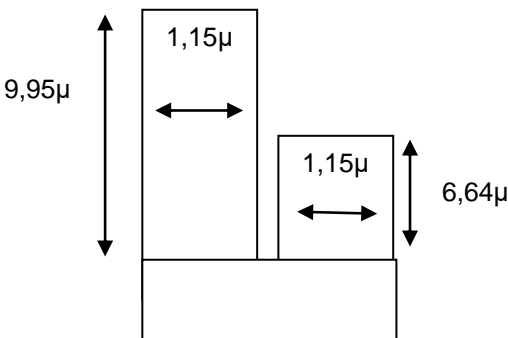


ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	CAVO MARIS BEACH		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	3*		
Website:	www.cavomaris.com		
Διεύθυνση:	Πρωταράς, Παραλίμνι		
Ημερομηνία Ελέγχου:	2/5/17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	3	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	NAI	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI	
	Παρατηρήσεις: - Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 2 χώροι – 3,38μ x 4,38μ και 1 χώρος 4,50μ x 3,16μ		
2	Είσοδος		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	2	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;		OXI
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	4μ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	6%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	OXI
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	OXI

	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Στη ράμπα εισόδου δεν υπάρχει χειρολισθήρας αλλά τοιχαράκι. - Το δάπεδο είναι μαρμάρινο. 			
3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	NAI	7
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	NAI	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	NAI	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		OXI
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	NAI	
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	NAI	
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		OXI
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		OXI
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η πρόσβαση στη παραλία γίνεται μέσω ράμπας κλίσης 8%. - Υπάρχει ράμπα στον εξωτερικό χώρο μήκους 13,65 με χειρολαβή (περιλαμβάνει πλατύσκαλο 1,5μ) που συνδέει τον χώρο του ισογείου με την εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή. - Το ντους κολυμβητικής δεξαμενής είναι επίπεδο χωρίς υψομετρική διαφορά με το δάπεδο. 			
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;		OXI
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	Δ/Ε	
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;		OXI
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	Δ/Ε	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε	
	4.1.5	Της η κλίση της ράμπας;	Δ/Ε	
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		OXI
	4.3	Χώρος Εστίασης	NAI	
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;	NAI	
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;		0,71μ
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;	NAI	
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Στον εξωτερικό χώρο εστίασης υπάρχουν αρκετά τραπέζια με κατάλληλες βάσεις και ρυθμιζόμενο ύψος. 			

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		ΝΑΙ
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		2 x 1,60μ
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		ΝΑΙ
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		ΝΑΙ
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	ΝΑΙ
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε τροχοκάθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	ΝΑΙ
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		ΝΑΙ
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		ΟΧΙ
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,70μ
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		ΝΑΙ
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η πρόσβαση στο κοινόχρηστο W/C ΑμεΑ γίνεται από τους εσωτερικούς χώρους μέσω ανελκυστήρα και από τους εξωτερικούς μέσω ράμπας κλίσης 15% και μήκους όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα:  <ul style="list-style-type: none"> - Στο ΣΠΑ υπάρχει ένα επιπλέον προσβάσιμο W/C ΑμεΑ με διαστάσεις 2,30x1,90μ, με κινητό νιπτήρα, ντους χωρίς υψομετρική διαφορά με το δάπεδο, κατάλληλες χειρολαβές και κουδούνι κλίσης έκτακτης βοήθειας. 			
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		1,4x1,10μ
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		0,80μ
<p>Παρατηρήσεις:</p>			

7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;			OXI
	Παρατηρήσεις: - Το δάπεδο διαδρόμου είναι κεραμικό.			
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας:		330	
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		3	
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		NAI	
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		NAI	
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1,20μ	
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;			OXI
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μΧ1,50μ;		NAI	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;		NAI	
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,02μ	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)		0,95μ	
8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;		NAI	
8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;			OXI
8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)		2.2 x 2μ	
8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;		NAI	
8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		NAI	
8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;		0,36μ	
8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης			
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	Δ/Ε	
8.12.9	Νιπτήρας			
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI

		iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,70μ	
		v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
		vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα			
		i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
		ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ Ύψος; 0,48μ	NAI	
		iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ	NAI	
			Ύψος;		
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		OXI
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		Δ/Ε
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		Δ/Ε
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		Δ/Ε
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχόκαθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;	NAI	
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;	NAI	

Παρατηρήσεις:

- Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει πλάτος 0,93μ
- Το ερμάρι δωματίου διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,38μ

Το ξενοδοχείο διαθέτει και 2 κατάλληλα αυτοκινητάκια για μετακίνηση των ΑμεΑ στους διάφορους χώρους. Η υπηρεσία διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ.Αλέξανδρου Λεοτσάκου και της κας Μέλανης Γεωργίου.